

SAS DÉCONTAMINATION


RISQUES

- Transport de particules d'amiante
- Contamination de l'environnement
- Contamination de proches
- Contamination personnelle



PRÉVENTIONS

- Installation du SAS en période de préparation, vérification du flux d'air du SAS
- Seul droit accès du personnel sur zone de travaux
- Respecter le processus de douche d'hygiène (5 min minimum par douche)
- Décontaminer régulièrement les EPI et le matériel
- Après l'utilisation du sas, bien nettoyer le SAS

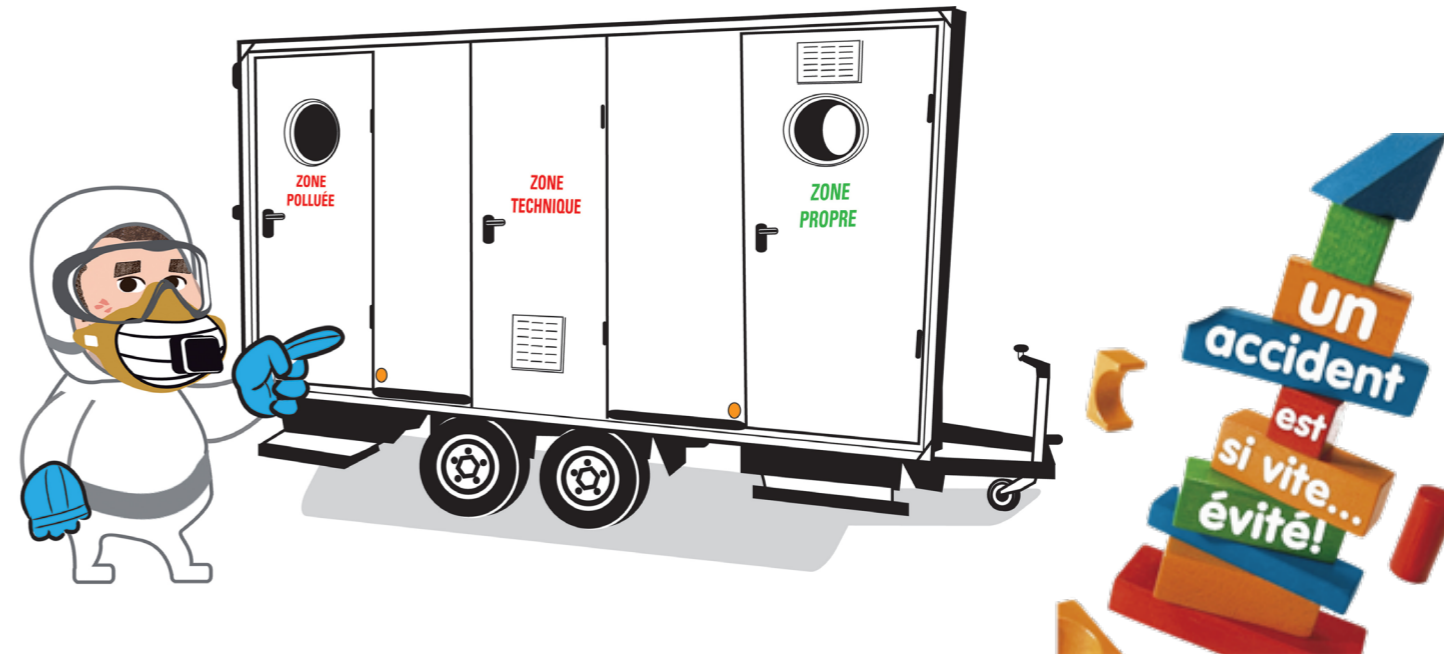

NUMÉROS D'URGENCE :

En cas de chute ou d'accident, appeler ces numéros d'urgence.

